


PRZECISK  
WYL. P.POŻ. IP65  
PRZYKRĘCANY DO SŁUPA  
KONSTRUKCYJNEGO

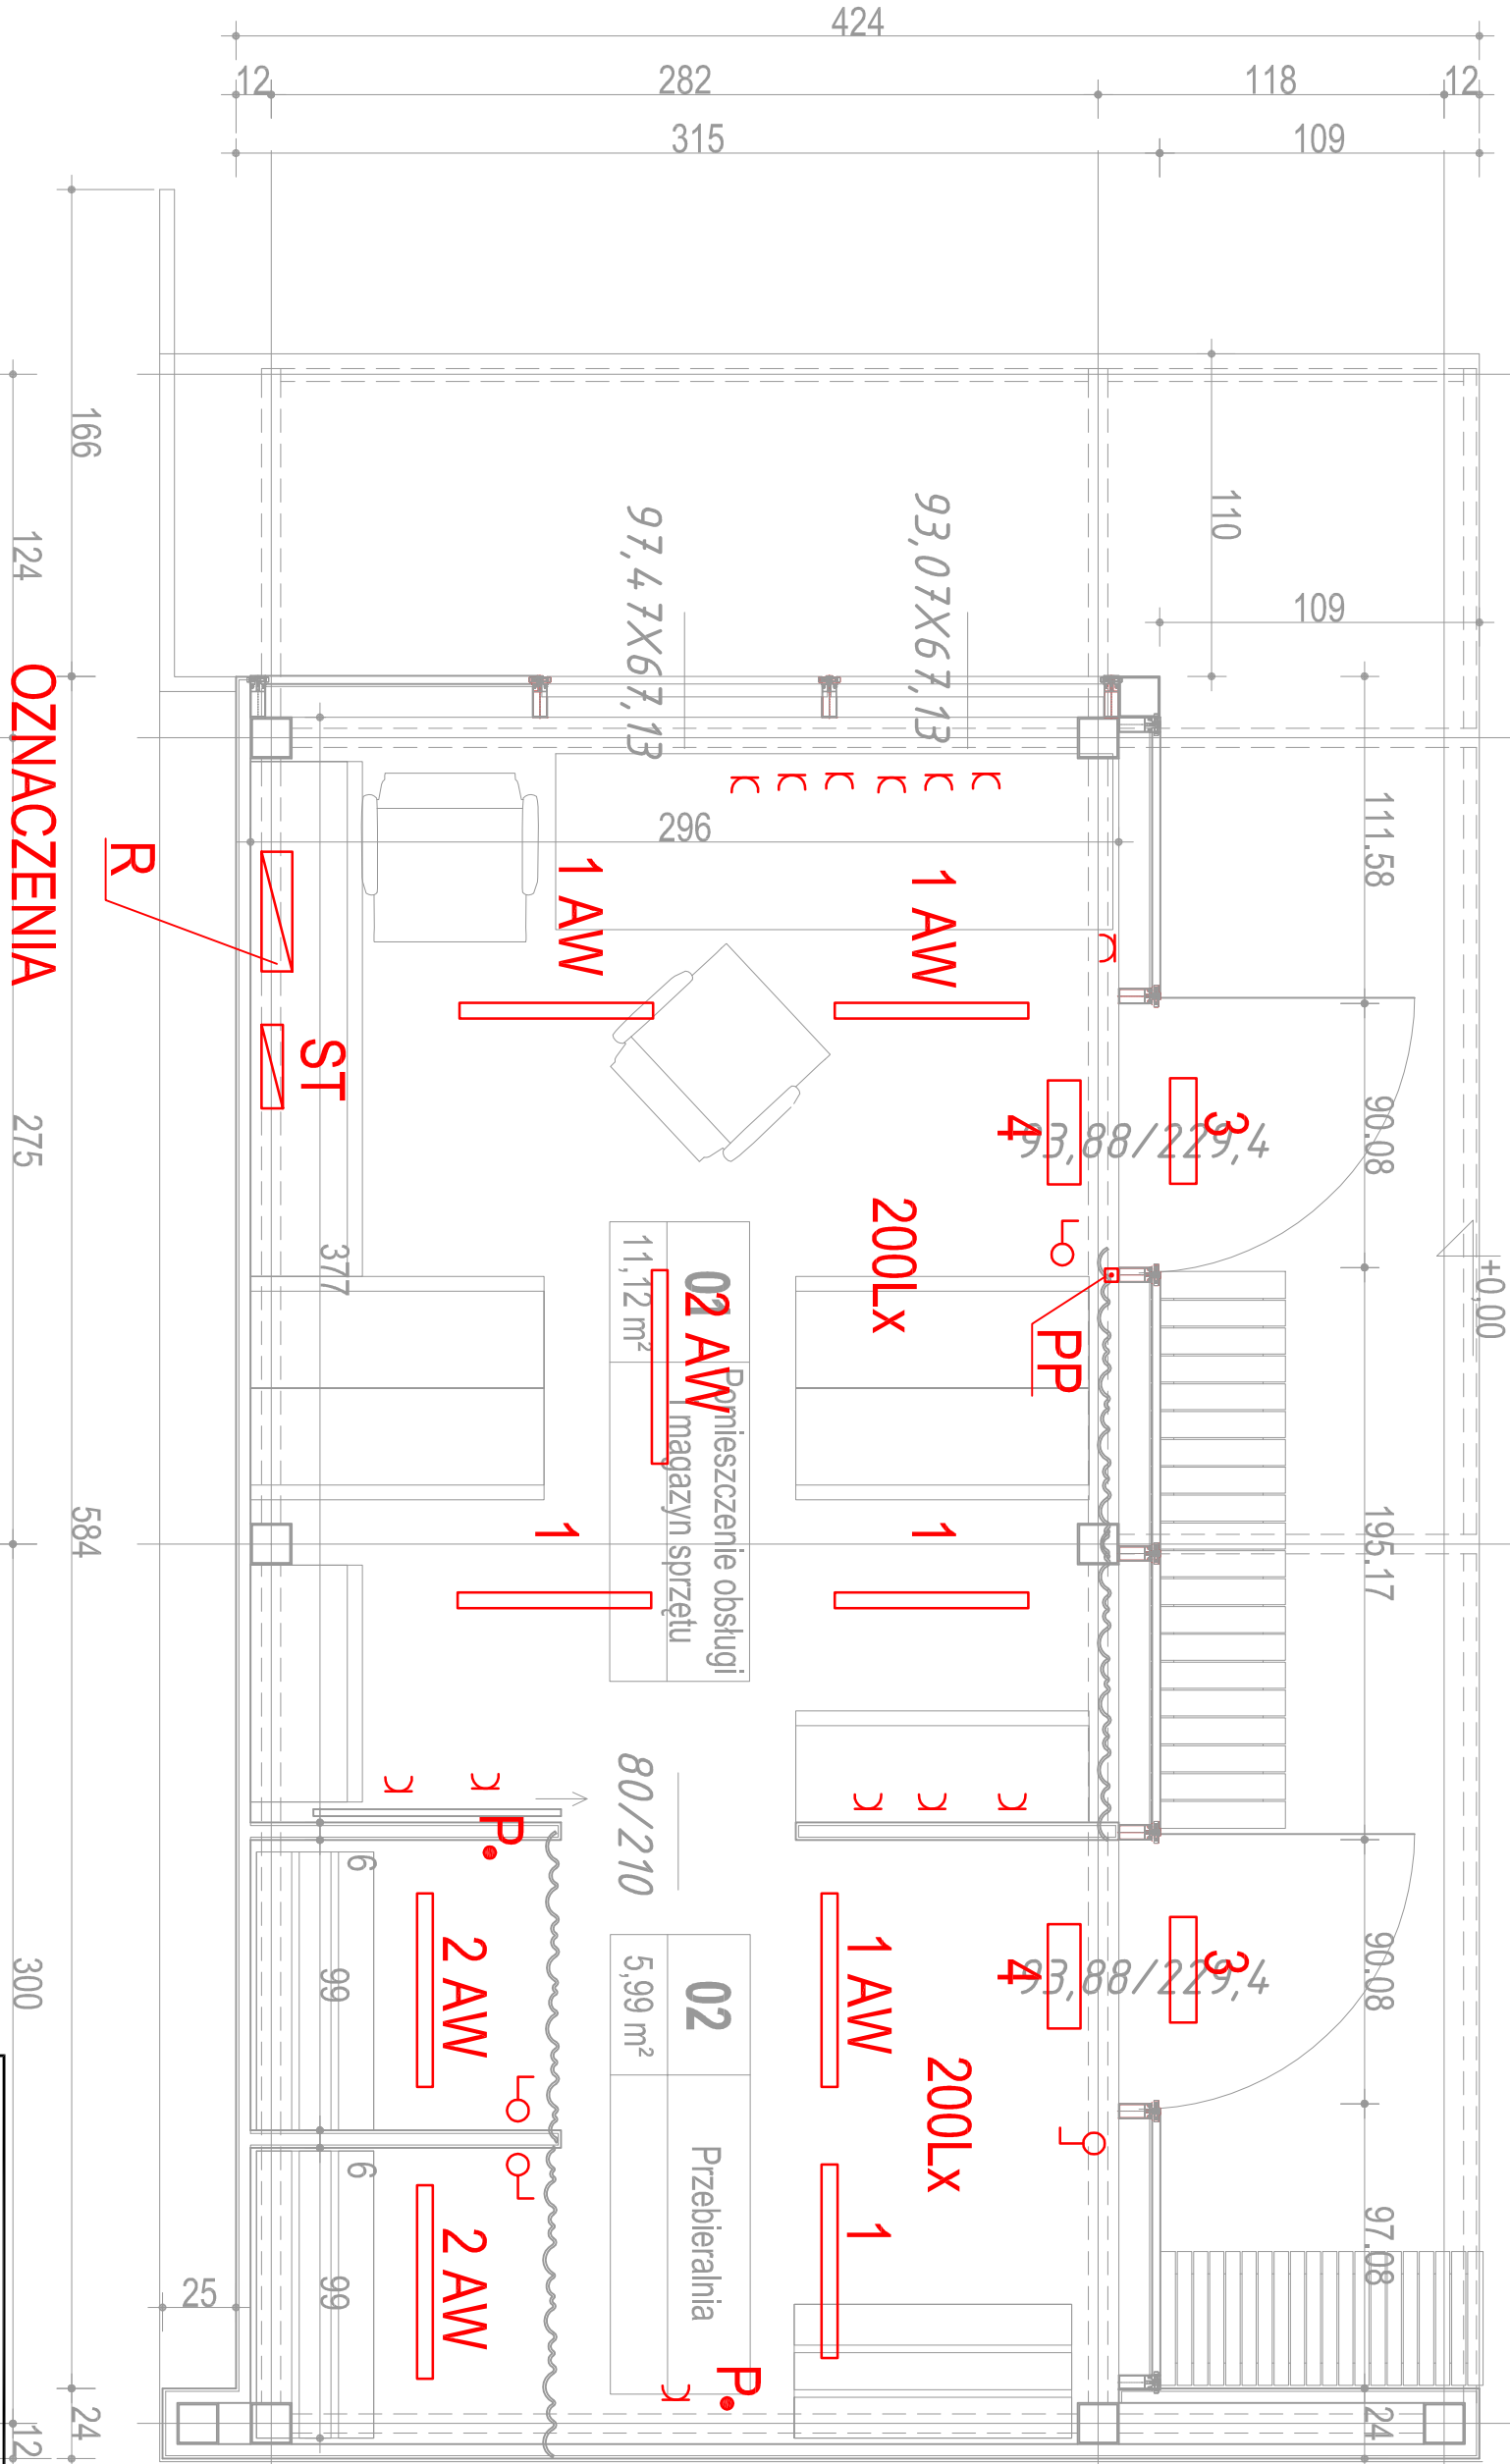

- ST** szafka sterownicza wyciągu stanowiąca wyposażenie wyciągu
- K** gniazdo elektryczne 16A/Z/230V/AC n/t IP55
- 1** oprawa Atlantyk 3 IP65 PC 2x18W
- 2** oprawa Atlantyk 3 IP65 PC 1x18W
- 3** oprawa awaryjna AWEX SQUARE 2x18W SA AT
- 4** oprawa ewakuacyjna HELIOS LED z piktogramem

OZNACZENIA

- PP** przycisk wyłącznika p.poż. instalowany na konstrukcji nosnej pawilonu
- R** rozdzielnica elektryczna IP55/III klasa izolacyjności
- AW** oprawa z modulem awaryjnym 2h
- P.** łącznik oświetlenia jednobiegunowy
- P.** puszka elektryczna głęboka IP55 do podłączenia suszarki basenowej

HORWAT ARCHITEKCI		50-369 Wrocław ul.M.S.Curie 65/2 tel 601-28-70-40	
Objekt	WYCIĄG DO NART WODNYCH Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19	ETAP	PB-W
temat rysunku	RZUT PAWILONU INSTALACJE ELEKTRYCZNE	branża architektura	
projektant	inż.A.Wrotkowski	data	1:20
opracow.	mgr inż. M.Wrotkowski	rys.nr	03-2015
sprawdz.	inż. Marek Seweryn	sif.nr	3/E