

GMINA SŁAWA
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 SŁAWA
NIP:4970003455, Regon:970770400

Sława, dnia 26 listopada 2014 r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: zadania p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sławie przy ul. Ogrodowej 1 z realizacją na działce 216/5”

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1:

Dokumentacja rysunkowa dot. instalacji elektrycznych jest niekompletna. Brak m.in. schematu rozdzielni RN 2x12. Proszę o przesłanie wszystkich rysunków.

ODPOWIEDŹ 1:

W załączeniu brakujący schemat rozdzielni.

PYTANIE 2:

Wg opisu technicznego napisane jest, że stolarka okienna ma być „drewniana lub z materiałów drewnopochodnych”, natomiast wg przedmiaru są okna PCV. Czy do wyceny należy przyjąć stolarkę PCV?

ODPOWIEDŹ 2:

Zgodnie z poz. 38 kosztorysu ofertowego oraz specyfikacją techniczną stolarka okienna oraz parapety należy przyjąć do wyceny jako PCV.


PYTANIE 3:

Na rysunkach nie ma informacji odnośnie specyfikacji iglicy kominowej (brak wzmianek w dokumentacji). Proszę o podanie parametrów technicznych.

ODPOWIEDŹ 3:

Na kominach wykonać z prętu \varnothing 12 mm iglice kominowe o wys. min. 0,5 m ponad każdy komin, pokryte warstwą ocynku jak przewody zwodu. Do iglicy kominowej należy dopasować złącza zwodu. Mocowanie iglicy do komina poprzez śruby i kołki rozporowe.

Z up. BURMISTRZA
Marian Zborowski
KIEROWNIK REFERATU
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury

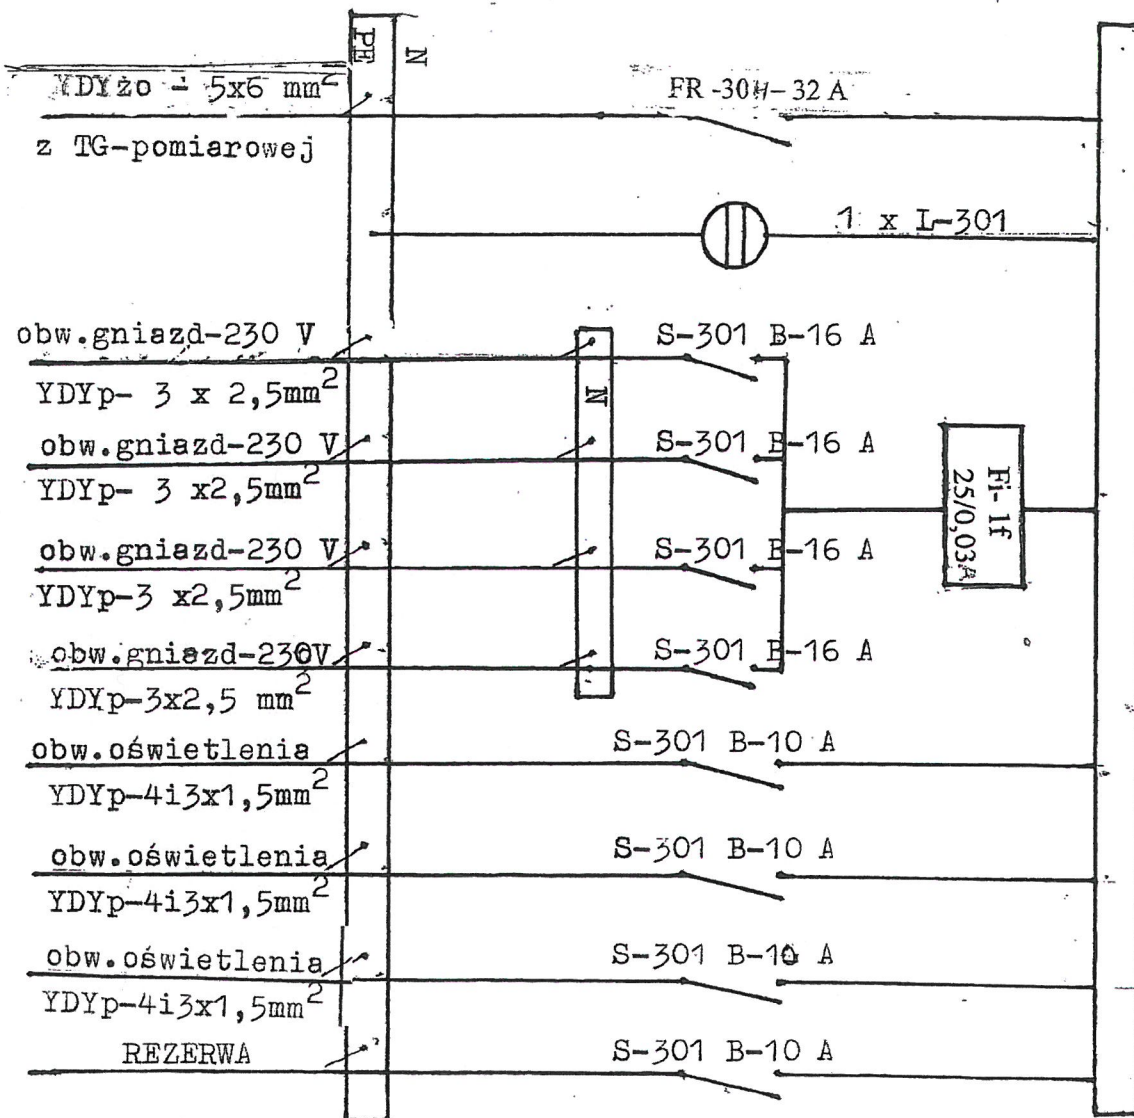

ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA
RWN - 3 X 12

Nazwa inwestycji	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ	
Inwestor	Gmina Sława ul. H. Pobożnego - 10	
Adres	67 - 410 Sława OGRODOWA -1	Skala 1 ; 100
BRANŻA	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
Projektant	Ryszard Jerzyniec	Data 07..2014
Nr. Upr.	35/75 Zg	Rys-2

RYSZARD JERZYNIEC
 uprawnienia do projektowania, kierowania
 i nadzorowania robót elektrycznych
 upr. nr 35/75 Zg
 Wschowa, ul. Rzemieślnicza 5 B m. 4
 tel. 541 35 97